

110 kV
Maakaapeli
PORVOO
-
ASKOLA
SUTU 4243

Rakennusraja

Rakennusraja

1,5 m

Kaivannon
syvyys




Varoitusverkko
Betonilaatat
Kaapelit

3,5 m

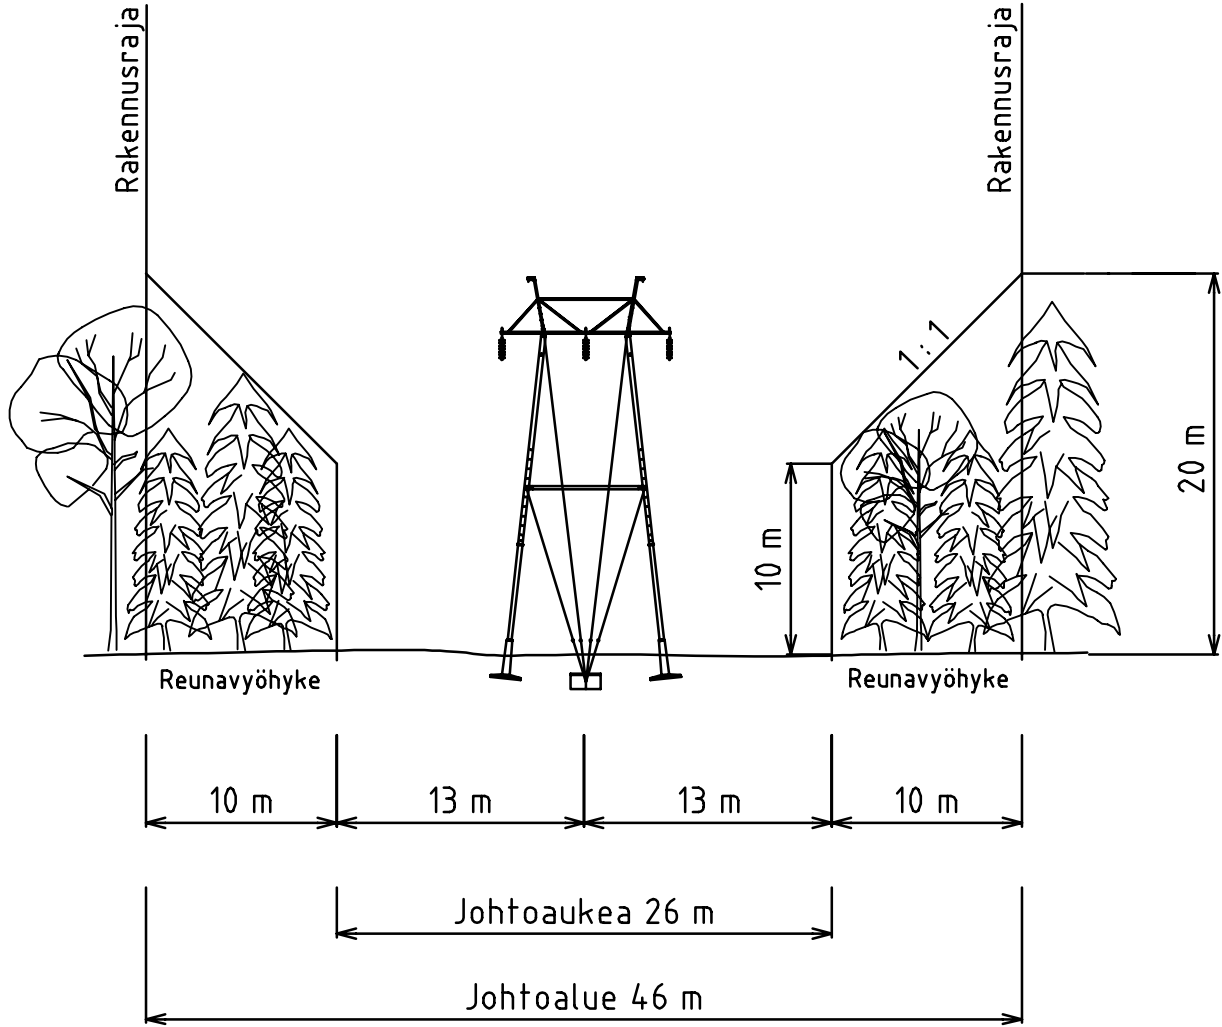
3,5 m




Lunastettava alue 7 m

Työnaikainen haltuunottoalue 10-15 m

Rev.	Päiväys	No.	Kuvaus	Piirt.	Tark.	Hyv.
 Kymenlaakson Sähköverkko						
Piirustuksen sisältö				Suun/päiv		
PORVOO - ASKOLA 110 kV				AMAR		4.6.2019
JOHTOALUE MAAKAPELI				Piir/päiv		
				MOJ		25.9.2024
				Tark/päiv		
				PKO		25.9.2024
				Hyv/päiv		
				PKO		25.9.2024
Mittakaava	Taso	Koko	Sivu/ Sivut	Piirustusnumero		Revisio
		A4	3/4	4243-2-006		M0

110 kV
 PORVOO - ASKOLA
 SUTU 4243



Rev.	Päiväys	No.	Kuvaus	Piirt.	Tark.	Hyv.
 Kymenlaakson Sähköverkko						
Piirustuksen sisältö PORVOO - ASKOLA 110 kV JOHTOALUE PYLVÄSVÄLILLÄ 25-63				OMEXOM Puunaulakatu 13 28100 PORI www.omexom.fi		Suun/päiv AMAR 4.6.2019
						Piir/päiv MOJ 25.9.2024
						Tark/päiv PKO 25.9.2024
						Hyv/päiv PKO 25.9.2024
Mittakaava	Taso	Koko	Sivu/ Sivut	Piirustusnumero		Revisio
		A4	4/4	4243-2-006		M0